

Potvrda

Klijent [03210055420] GRAD SINJ dao je nalog za financijsku transakciju. Nalog je izvršen i proveden.
Za provjeru ispravnosti ove potvrde možete nazvati info telefon 0800 472 472.

Naziv: GRAD SINJ

Matični broj/OIB: 03210055420

Broj platnog naloga: 000552878671

PLATNI NALOG

Platitelj	
Naziv	GRAD SINJ
Adresa	DRAGAŠEV PROLAZ 24, SINJ
IBAN platitelja	HR3623900011838900003
Model / Poziv na br. platitelja	HR99
Stvarni dužnik	
Primatelj	
Naziv	ZAGREBINSPEKT D.O.O.
Adresa	DRAŠKOVIĆEVA ULICA 29, ZAGREB
IBAN primatelja	HR6024840081102743284
Model / Poziv na br. primatelja	HR00 / 39-36-5149
Krajnji primatelj	
Ostali podaci	
Datum valute	25.06.2024.
Iznos	475,00
Valuta plaćanja	EUR
Opis plaćanja	ispitivanje QH linije
Status	Izvršen
Potpisnici platnog naloga	JASNA MIJIĆ TROGRLIĆ;

Naknada za provođenje naloga se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o naknadama, ovisno o vrsti poduzetničkog paketa.
Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici www.hpb.hr.

Potvrda o zaprimljenoj uplati izrađena je elektronički, bez potpisa Banke i smatra se vjerodostojnim dokumentom.

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **5149-1-1**

Datum i vrijeme izdavanja: **12.06.2024.**

Datum isporuke: **12.06.2024.**

Datum dospijeca plaćanja: **27.06.2024.**

Šifra valute: **EUR**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Vrsta poslovnog procesa: P3

Šifra vrste dokumenta: 380

p. 25. 06. '24
KUF 690/24

GRAD SINJ



Prodavatelj
Naziv: **Zagrebinspekt d.o.o.**
Trgovački naziv: **Zagrebinspekt d.o.o.**
ID: **9934:82752153530**
ID pravne registracije: **82752153530**
OIB ili porezni broj: **HR82752153530**
Porezna shema: **VAT**
Adresa
Elektronička adresa: **82752153530**
ID sheme: **9934**
Ulica i kućni broj: **Draškovićeva 29**
Adresna linija: **Draškovićeva 29, 10000 Zagreb**
Mjesto: **Zagreb**
Poštanski broj: **10000**
ISO kod države: **HR**
Kontakt
Ime i prezime: **Jadranka Kovačević**
E-mail: **janja.kralj@zagrebinspekt.hr**

Kupac
Naziv: **GRAD SINJ**
Trgovački naziv: **GRAD SINJ**
ID pravne registracije: **03210055420**
OIB ili porezni broj: **HR03210055420**
Adresa
Elektronička adresa: **03210055420**
ID sheme: **9934**
Ulica i kućni broj: **Dragašev prolaz 24**
Adresna linija: **Dragašev prolaz 24, 21230 SINJ**
Mjesto: **SINJ**
Poštanski broj: **21230**
ISO kod države: **HR**
Kontakt
E-mail: **info@sinj.hr**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Ispitivanje QH linije napojnog cjevovoda na uličnom cjevovodu duž ulice Put Šumarije u Sinju (ZA POTREBE IZGRADNJE POLIVALENTNE SPORTSKE DVORANE S GIOKMNASTIČKOM DVORANM I VLASTITOM SOLARNOM ELEKTRANOM u Sinju (kat.čest.zem. 698/7 k.o. Glavice))	380,00 EUR	1	kom	S - VAT	25,00%	380,00 EUR

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobodenja PDV-a
380,00 EUR	25,00%	95,00 EUR	S-VAT	

Ukupni iznosi na razini dokumenta	
Zbroj svih neto iznosa stavki:	380,00 EUR
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00 EUR
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00 EUR
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	380,00 EUR
Ukupni iznos PDV-a računa:	95,00 EUR
Ukupni iznos računa s PDV-om:	475,00 EUR
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	475,00 EUR

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
2181-8 GRAD SINJ

Primljeno	12.6.2024
Klasifikacijska oznaka	Org jed.
Urudžbeni broj	Prij. Vrij.

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: **30**Opis plaćanja: **Plaćanje po računu 5149-1-1**Informacije o doznaci (Model i PNB): **HR00 HR00 39-36-5149**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR6024840081102743284**

Informacije o isporuci

Napomena

Tekst napomene: **09:47:39#Vrijeme izdavanja**

Napomena

Tekst napomene: **jkralj#Oznaka operatera**

Napomena

Tekst napomene: **Janja Kralj#OdgovornaOsoba**

Napomena

Tekst napomene: **Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31. st 2. OZ)****Veza: 36/118-24**

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **5149-1-1**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **5149-1-1.pdf**

Prilog 2.

Referenca na popratni dokument: **2**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **Q-H linija - Polivalentna sportska dvorana s gimnastičkom dvoranom i vlastitom solarnom elektranom.pdf**

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Ispitivanje QH linije napojnog cjevovoda na uličnom cjevovodu duž ulice Put Šumarje u Sinju (ZA POTREBE IZGRADNJE POLIVALENTNE SPORTSKE DVORANE S GIMNASTIČKOM DVORANOM I VLASTITOM SOLARNOM ELEKTRANOM u Sinju (kat.čest.zem. 698/7 k.o. Glavice))	380,00 EUR	1	kom	S - VAT	25,00%	380,00 EUR


Količina jedinične cijene artikla: **1**Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **kom**

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen OTH metodom

Računi dostavljeni metodom poslovne kontrole (OTH) ne moraju biti elektronički potpisani.

Digitally signed by:
eRačun za
javne naručiteljeDate:
12-lip-2024
10:02:35DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130363
L=ZAGREB
CN=e-Invoice



„ZAGREBINSPEKT“

d.o.o. za kontrolu i inženjering

10000 ZAGREB, Draškovićeveva 29 tel.: 01/ 46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002

Matični broj kupca :

OIB : 03210055420



GRAD SINJ

Dragašev prolaz 24

21230 SINJ

Račun usluga 5149/1/1

Otprema : -
Plaćanje : TRANSAKCIJSKI
Veza dok.: 36/118-24

Ispis: Split, 12.06.2024. 10:02
Datum dokumenta 12.6.2024.
Datum isporuke 12.6.2024.
Datum dospjeća 27.6.2024.

Rbr.	Vrsta robe	J.M. Količina	Vrijednost bez poreza	Porez	Ukupna vrijednost
1.	Ispitivanje QH linije napojnog cjevovoda na uličnom cjevovodu duž ulice Put Šumarije u Sinju (ZA POTREBE IZGRADNJE POLIVALENTNE SPORTSKE DVORANE S GIOKMNASTIČKOM DVORANM I VLASTITOM SOLARNOM ELEKTRANOM u Sinju (kat.čest.zem. 698/7 k.o. Glavice))	kom 1,000	380,00 380,00	25,00 % 95,00	475,00
Ukupno (EUR):			380,00	95,00	475,00

ZA PLATITI: 475,00 €

Poziv na broj : HR00 39-36-5149

Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31. st 2. OZ)

Fakturirao:
Janja Kralj

Izdao:

Preuzeo:

Direktor
Ivan Lončarić,
dipl.ing.


Izdavanje: 12.06.2024 09:47:39

1/1

- PP: 944, e-mail: uprava@zagrebinspekt.hr, www.zagrebinspekt.hr
- Reg. Trgovački sud Zagreb, MBS 080124323, Temeljni kapital 431.100,00 Kn uplaćen u cijelosti
- Direktor: Ivan Lončarić, dipl.ing., OIB: 82752153530, Raiffeisen BANK, Zagreb, HR6024840081102743284
- ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA IZ ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE OD BUKE



Izvorik ovog elektroničkog dokumenta i njegovu presliku na papiru izradena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerske preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)



„ZAGREBINSPEKT”

d.o.o. za kontrolu i inženjering

10000 ZAGREB, Draškovićeva 29 tel.: 01/ 46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002

Broj izvješća: **36-24/118**

Datum ispitivanja: 21. svibnja 2024. god.

IZVJEŠĆE

o obavljenom ispitivanju izdašnosti napojnog cjevovoda vodom na protupožarnim hidrantima na uličnom cjevovodu duž ulice Put Šumarije u Sinju

(utvrđivanje raspoložive količine vode i tlaka u vodovodnoj mreži za potrebe sanitarne vode i hidrantske mreže)

Građevina: POLIVALENTNA SPORTSKA DVORANA S GIMNASTIČKOM DVORANOM I VLASTITOM SOLARNOM ELEKTRANOM u Sinju (kat.čest.zem. 698/7 k.o. Glavice)

Naručitelj: GRAD SINJ
Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

I OPĆI PODACI

Dana **21.05.2024.** god. zaposlenici tvrtke ZAGREBINSPEKT d.o.o. – Zagreb obavili su ispitivanje vodovodne mreže za izradu Q-H dijagrama vodovodne mreže zbog utvrđivanja raspoložive količine vode.

PREDMET ISPITIVANJA: **Utvrđivanje raspoložive količine vode i tlaka u vodovodnoj mreži za potrebe sanitarne vode i hidrantske mreže**

ISPITIVANJE OBAVILI: Marko Šurlin, dipl.ing.str. (stručni ispit: E-6246)
Ante Poljak, struc.spec.ing. - ing.el. (stručni ispit: E-13136)

II KORIŠTENNA OPREMA I INSTRUMENTI

Za vrijeme ispitivanja korištena je slijedeća mjerna oprema:

1. Komplet za mjerenje protoka vode prema DIN 14200 koji se sastoji od standardne ispitne mlaznice Ø52 mm, nastavka za priključenje mjernog manometra, manometra od 0-16 bara, "B" i "C" vatrogasnih prijelaznica, usnaca za vatrogasnu mlaznicu promjera Ø 10, 12, 16, 18, 20, 22 i 30 mm.
2. Standardni vatrogasni A, B, C ključ
3. Digitalni mjerač udaljenosti
4. Hidrantski nastavak NO75
5. T ključ

III OPIS ISPITIVANJA

Mjerenje Q-H linije provedeno je zbog potrebe proračuna sanitarne vode i ugradnje stabilnog sustava za gašenje požara – hidrantske mreže za buduću polivalentnu sportsku dvoranu s gimnastičkom dvoranom i vlastitom solarnom elektranom u Sinju (kat.čest.zem. 698/7 k.o. Glavice).

Mjerenje protoka obavljeno je na najbližem mjernom mjestu u odnosu na buduću spoj tj. na vanjskom protupožarnom hidrantu u sklopu gradskog stadiona NK Junak u Sinju.

Opskrba hidranta vrši se sa gradskog uličnog voda DN 100 mm duž prometnice Put Šumarije (gradski vodovodni podsustav s vodospremom "Sinj – Radošić" kapaciteta 1500 m³ na 397.00 m.n.m. i tlačnog cjevovoda pomoću koje se voda iz c.s. "Ruda" crpi u vodospremu "Sinj – Radošić").




IV REZULTATI MJERENJA I ISPITIVANJA

- 1.) Ispitivanje tlaka i protoka vode za proračun raspoloživih količina vode provedeno je na vanjskom protupožarnom hidrantu koji se nalazi najbliže planiranoj priključnoj šahti u kojoj je spoj na gradsku mrežu.
- 2.) Mjerenje statičkog i dinamičkog tlaka vode provedeno je proticanjem vode kroz usnace mlaznica $\varnothing 12$ mm, $\varnothing 16$ mm, $\varnothing 18$ mm, $\varnothing 20$ mm $\varnothing 22$ mm i $\varnothing 30$ mm.

Dobiveni su slijedeći rezultati:

Tablica 1. Podaci dobiveni mjerenjem					
Redni broj	Promjer usnaca (mm)	H _{stat} (bar)	H _{din} (bar)	Q (l/min)	Q (l/s)
1.	$\varnothing 12$	8,2	8,0	268,8	4,48
2.	$\varnothing 16$	8,2	7,4	459,6	7,66
3.	$\varnothing 18$	8,2	7,2	573,8	9,563
4.	$\varnothing 20$	8,2	6,8	688,43	11,474
5.	$\varnothing 22$	8,2	6,0	782,47	13,041
6.	$\varnothing 30$	8,2	4,0	1188,0	19,8

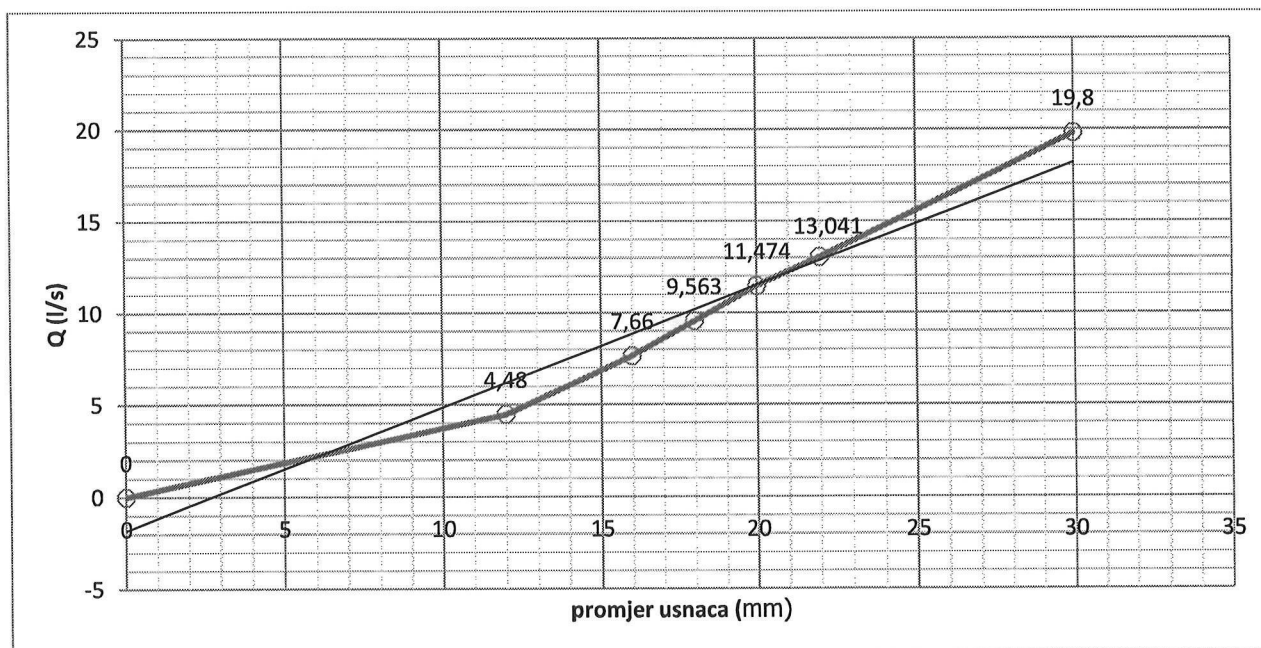

U Splitu 22.05.2024. godine

ISPITIVANJE OBAVILI :

Marko Šurlin, dipl.ing.stroj.

Ante Poljak, struc.spec.ing. - ing.el.

Marko Šurlin



Poljak Ante